


# 13. Telecomanda Lossnay (PZ-41SLB-E)

## Operare

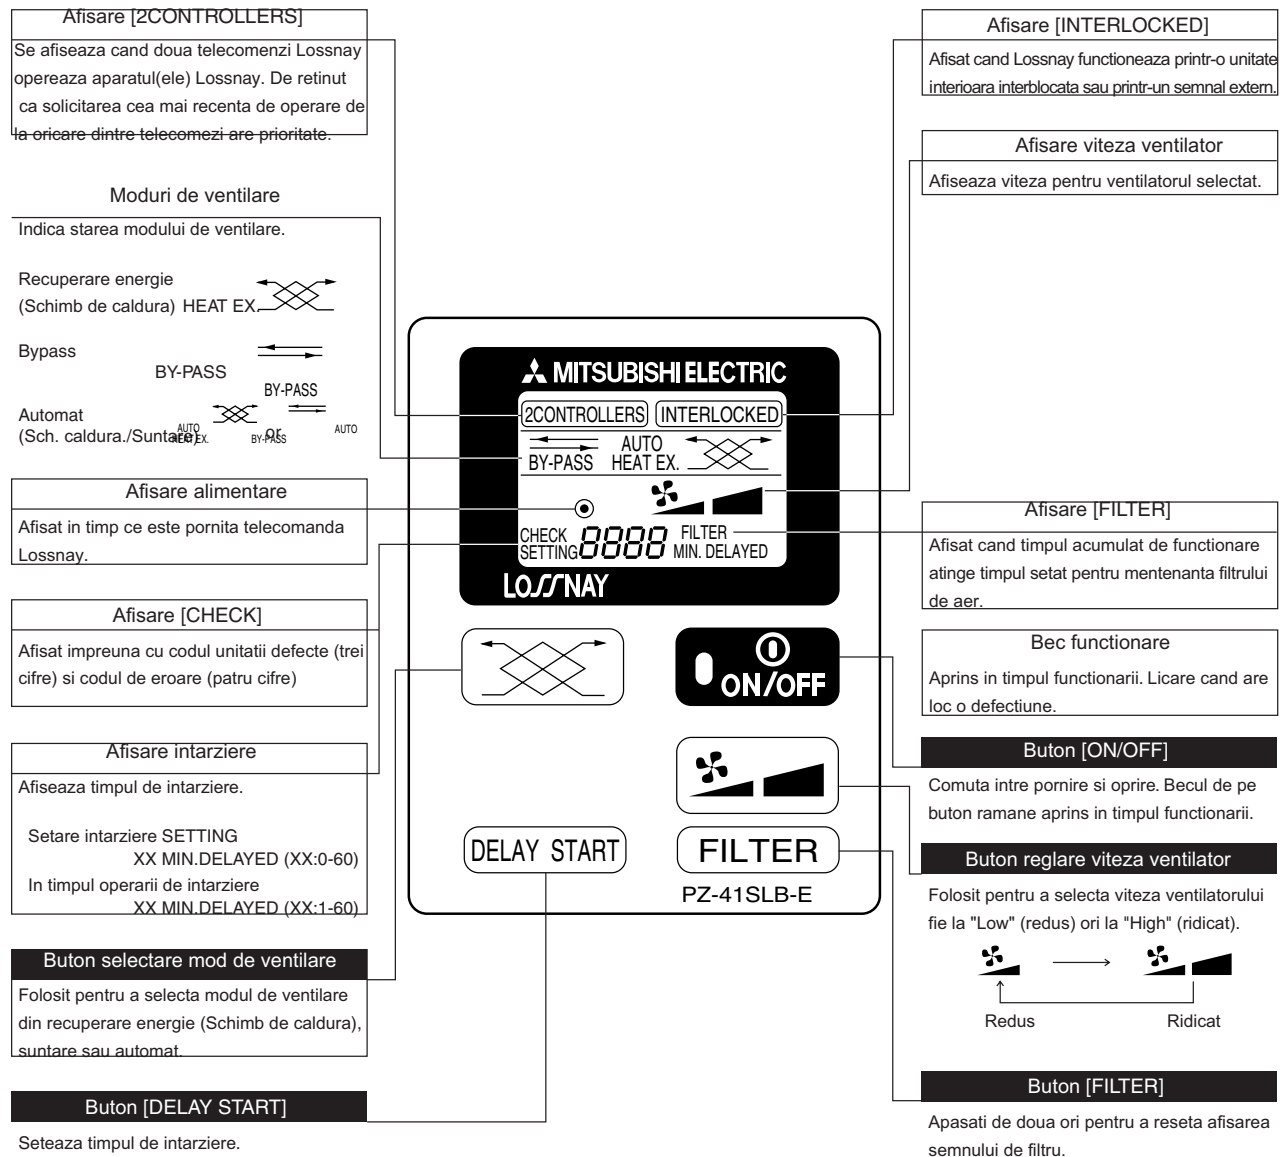

### Nota:

- Cand revine curentul electric dupa o pana sau cand se reseteaza intrerupatorul pentru o cutie de racord electric, toate modurile vor reveni la conditia dinaintea intreruperii curentului electric.  
(Pentru detalii, consultati brosură cu instructiuni pentru PZ-41SLB-E si manualul acestuia de instalare sau manualul tehnic al LGH-RX4.)