


14. Telecomanda Lossnay M-NET (PZ-52SF-E)

Operare

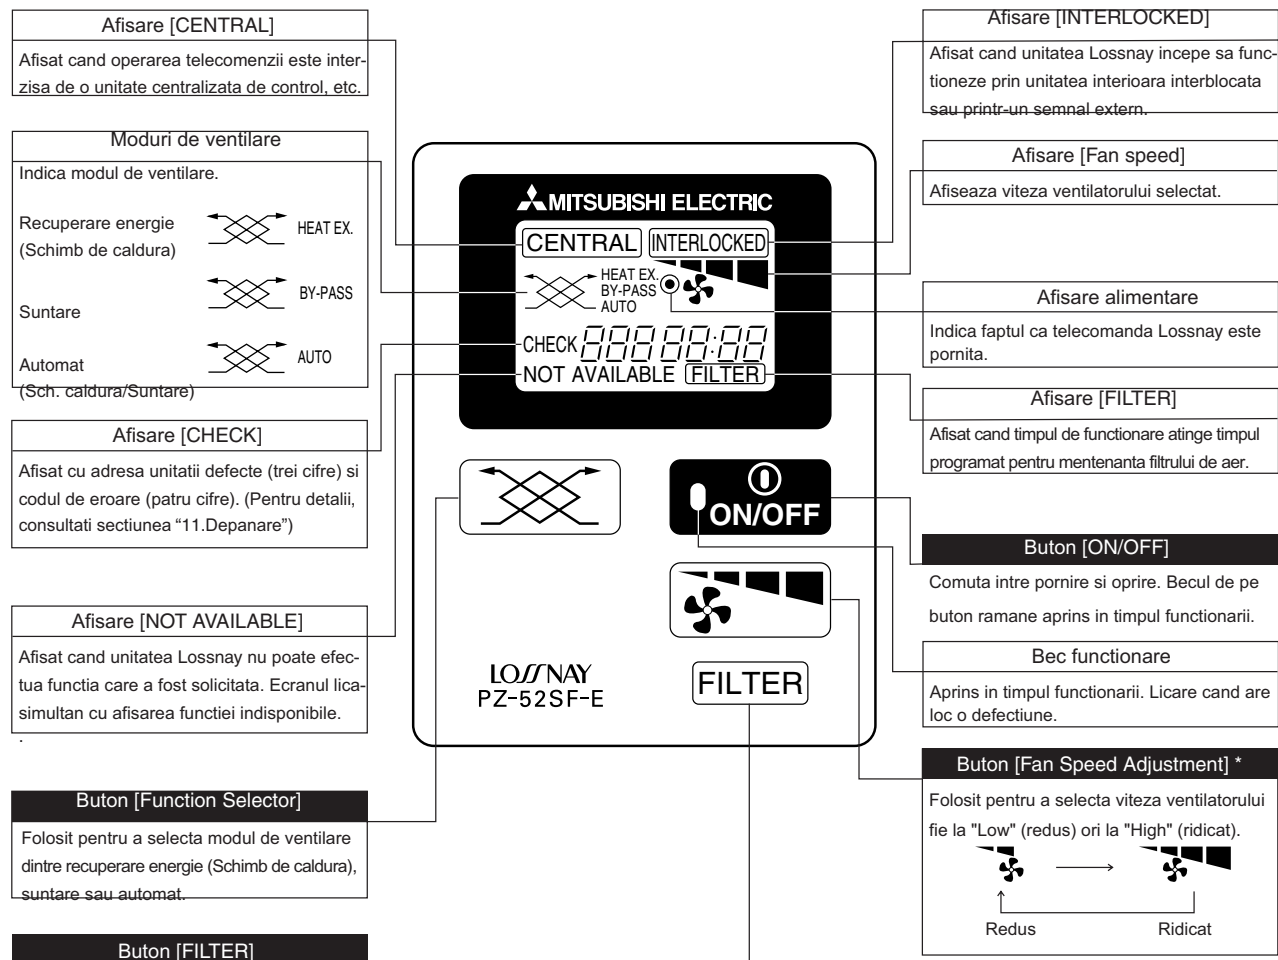

*Nota:

- Daca se apasa acest buton cand se incearca comutarea vitezei unui ventilator dintr-o unitate Lossnay, care nu este dotata cu regulator de viteza, viteza afisata pentru ventilator si mesajul "NOT AVAILABLE" licare pe ecran, iar viteza nu se modifica.

(Pentru detalii, consultati brosură cu instructiuni pentru PZ-52SF-E si manualul acesteia de instalare sau manualul tehnic al LGH-RX4.)

Telecomanda Z-52SF-E nu poate fi utilizata pe unitatile Lossnay setate pentru functionare interblocata cu unitatile Mr. Slim.